



Sanierung der Kirchstraße Sachstandsbericht


- 1. Kostenteilung und Abgrenzung**
- 2. Zustand Verkehrsflächen**
- 3. Zustand Kanalisation**
- 4. Zustand Trinkwasserleitung**
- 5. Weiteres Vorgehen und Zeitplan**

Kostenteilung und Abgrenzung

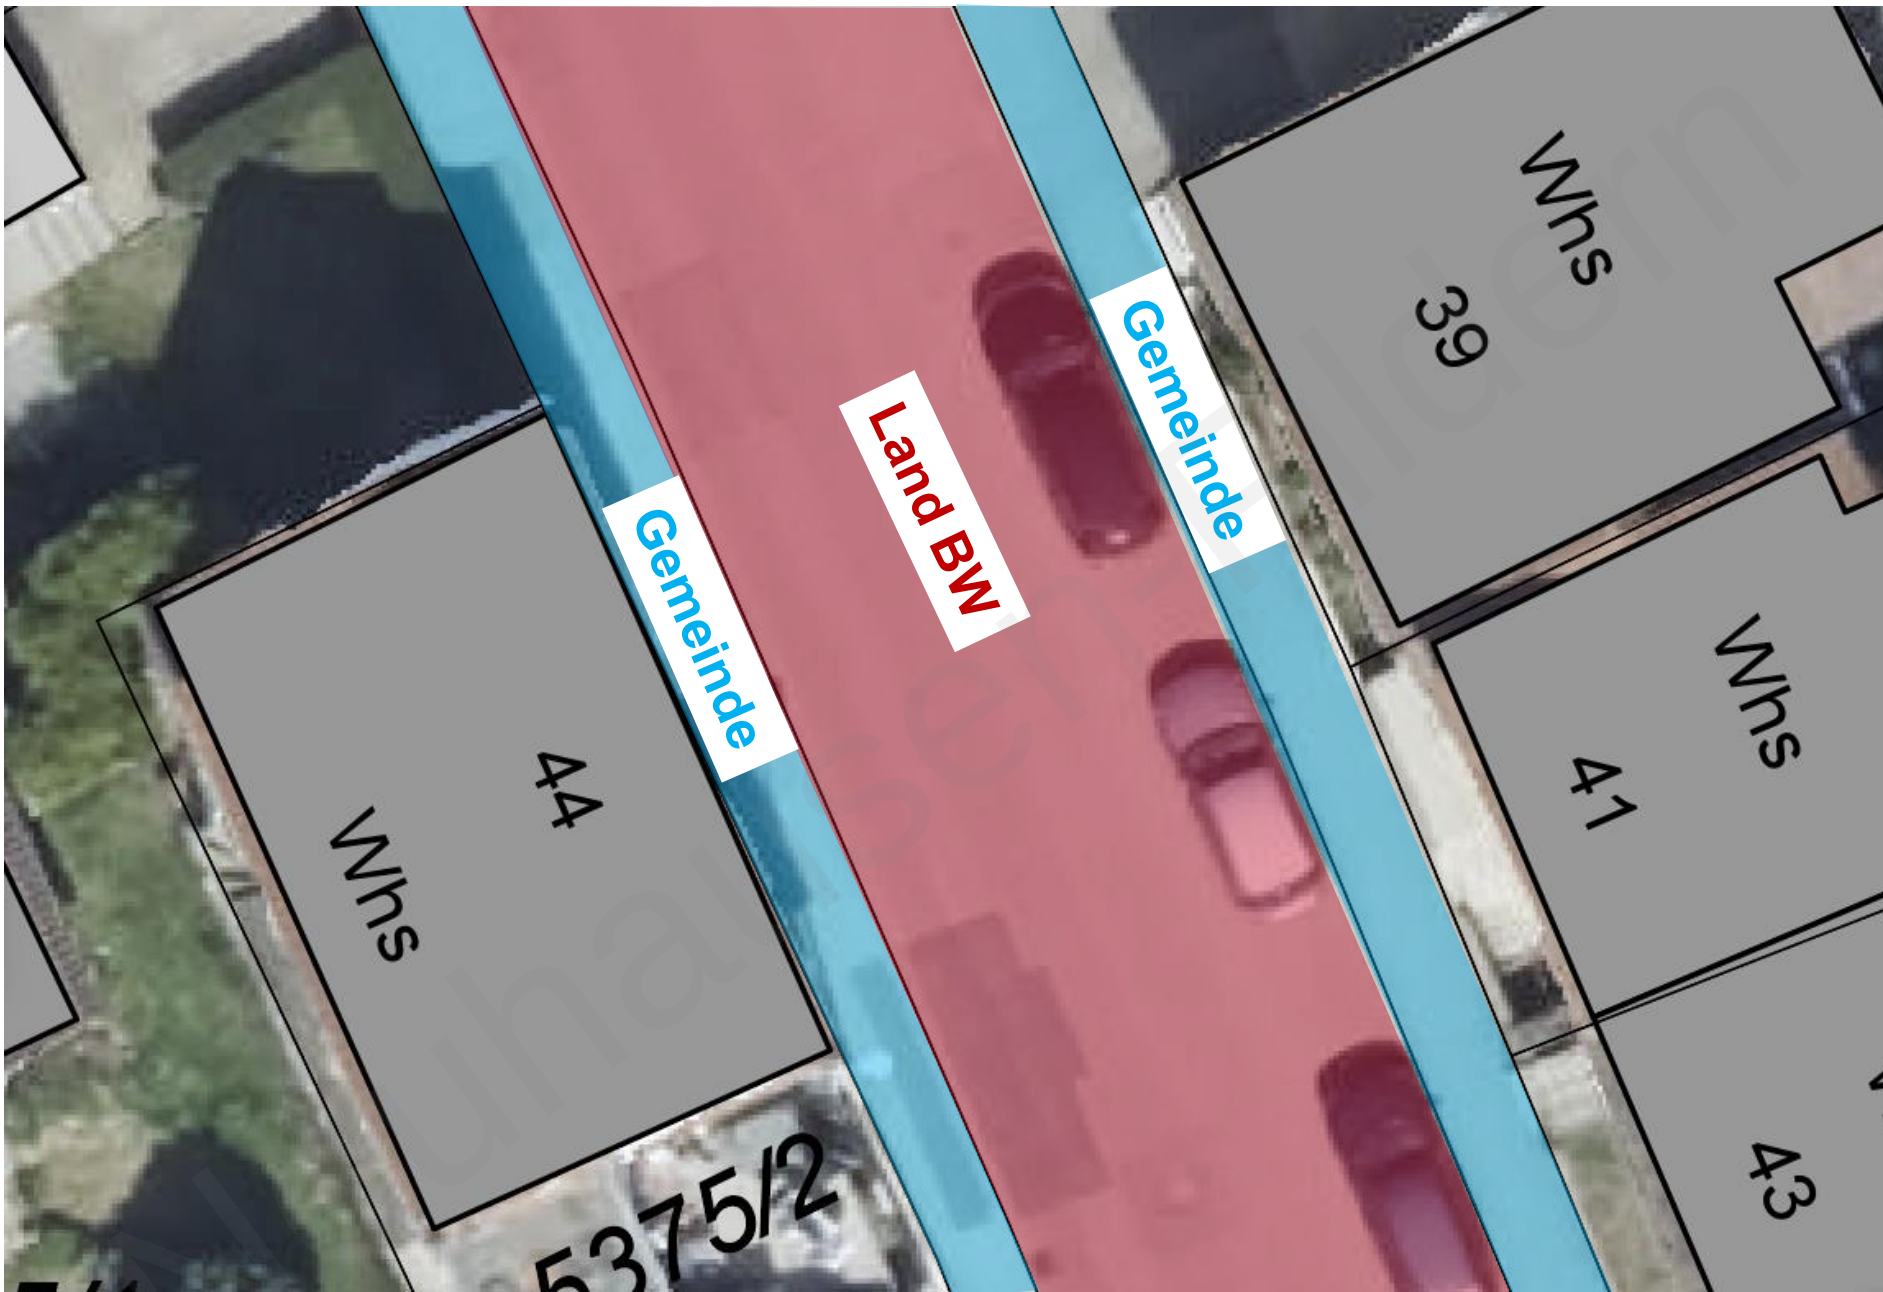

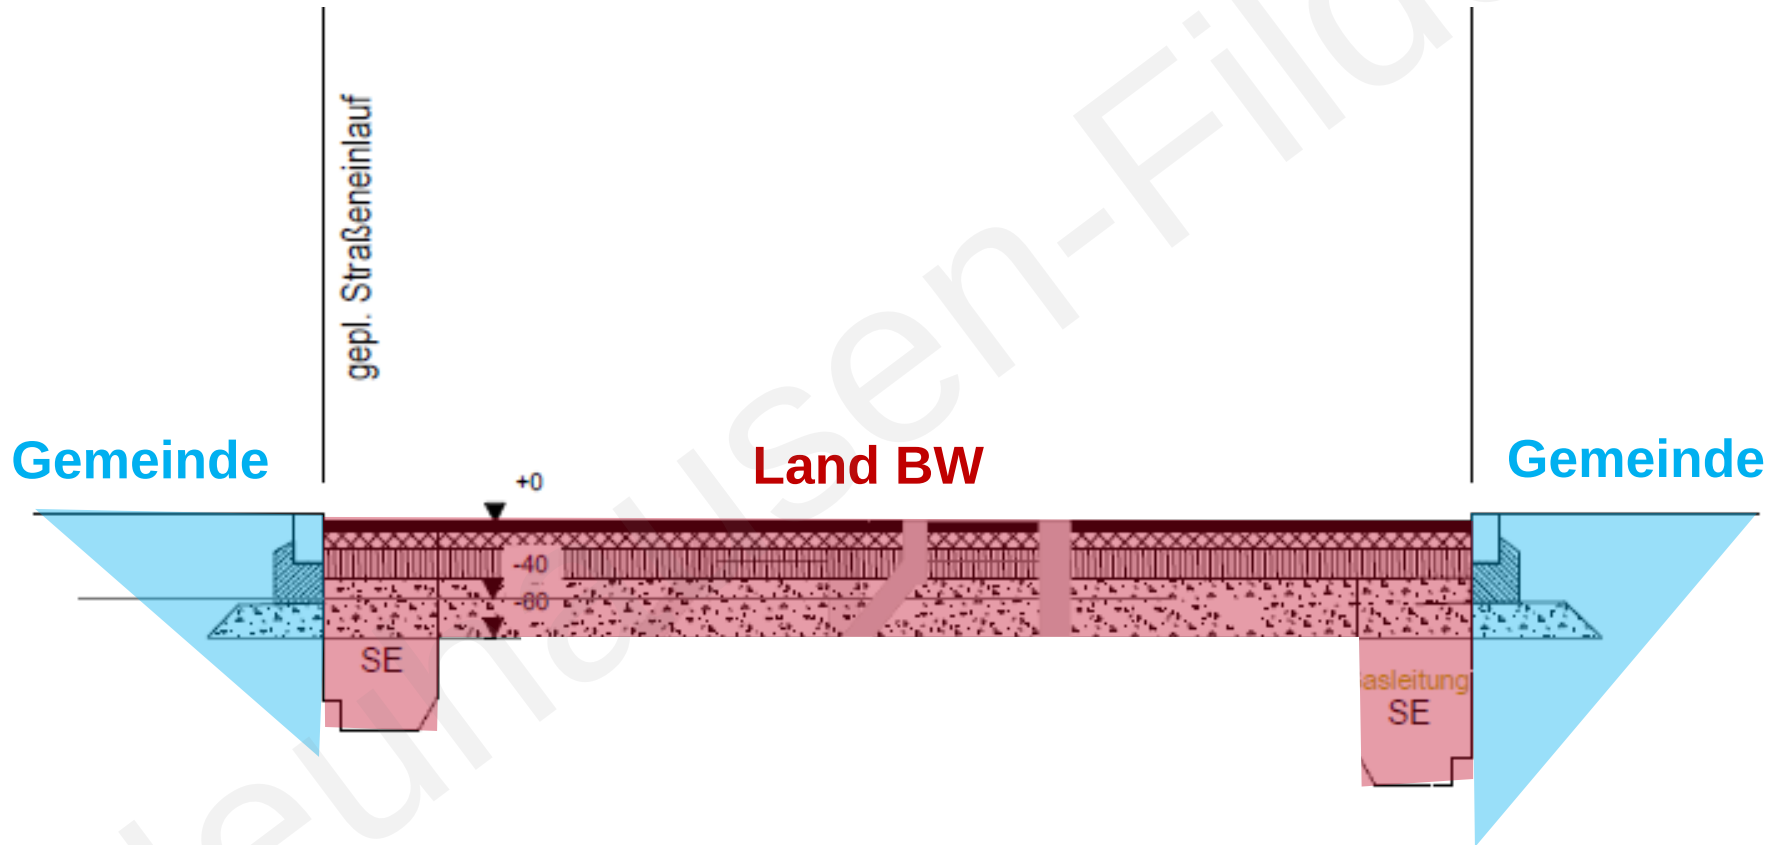




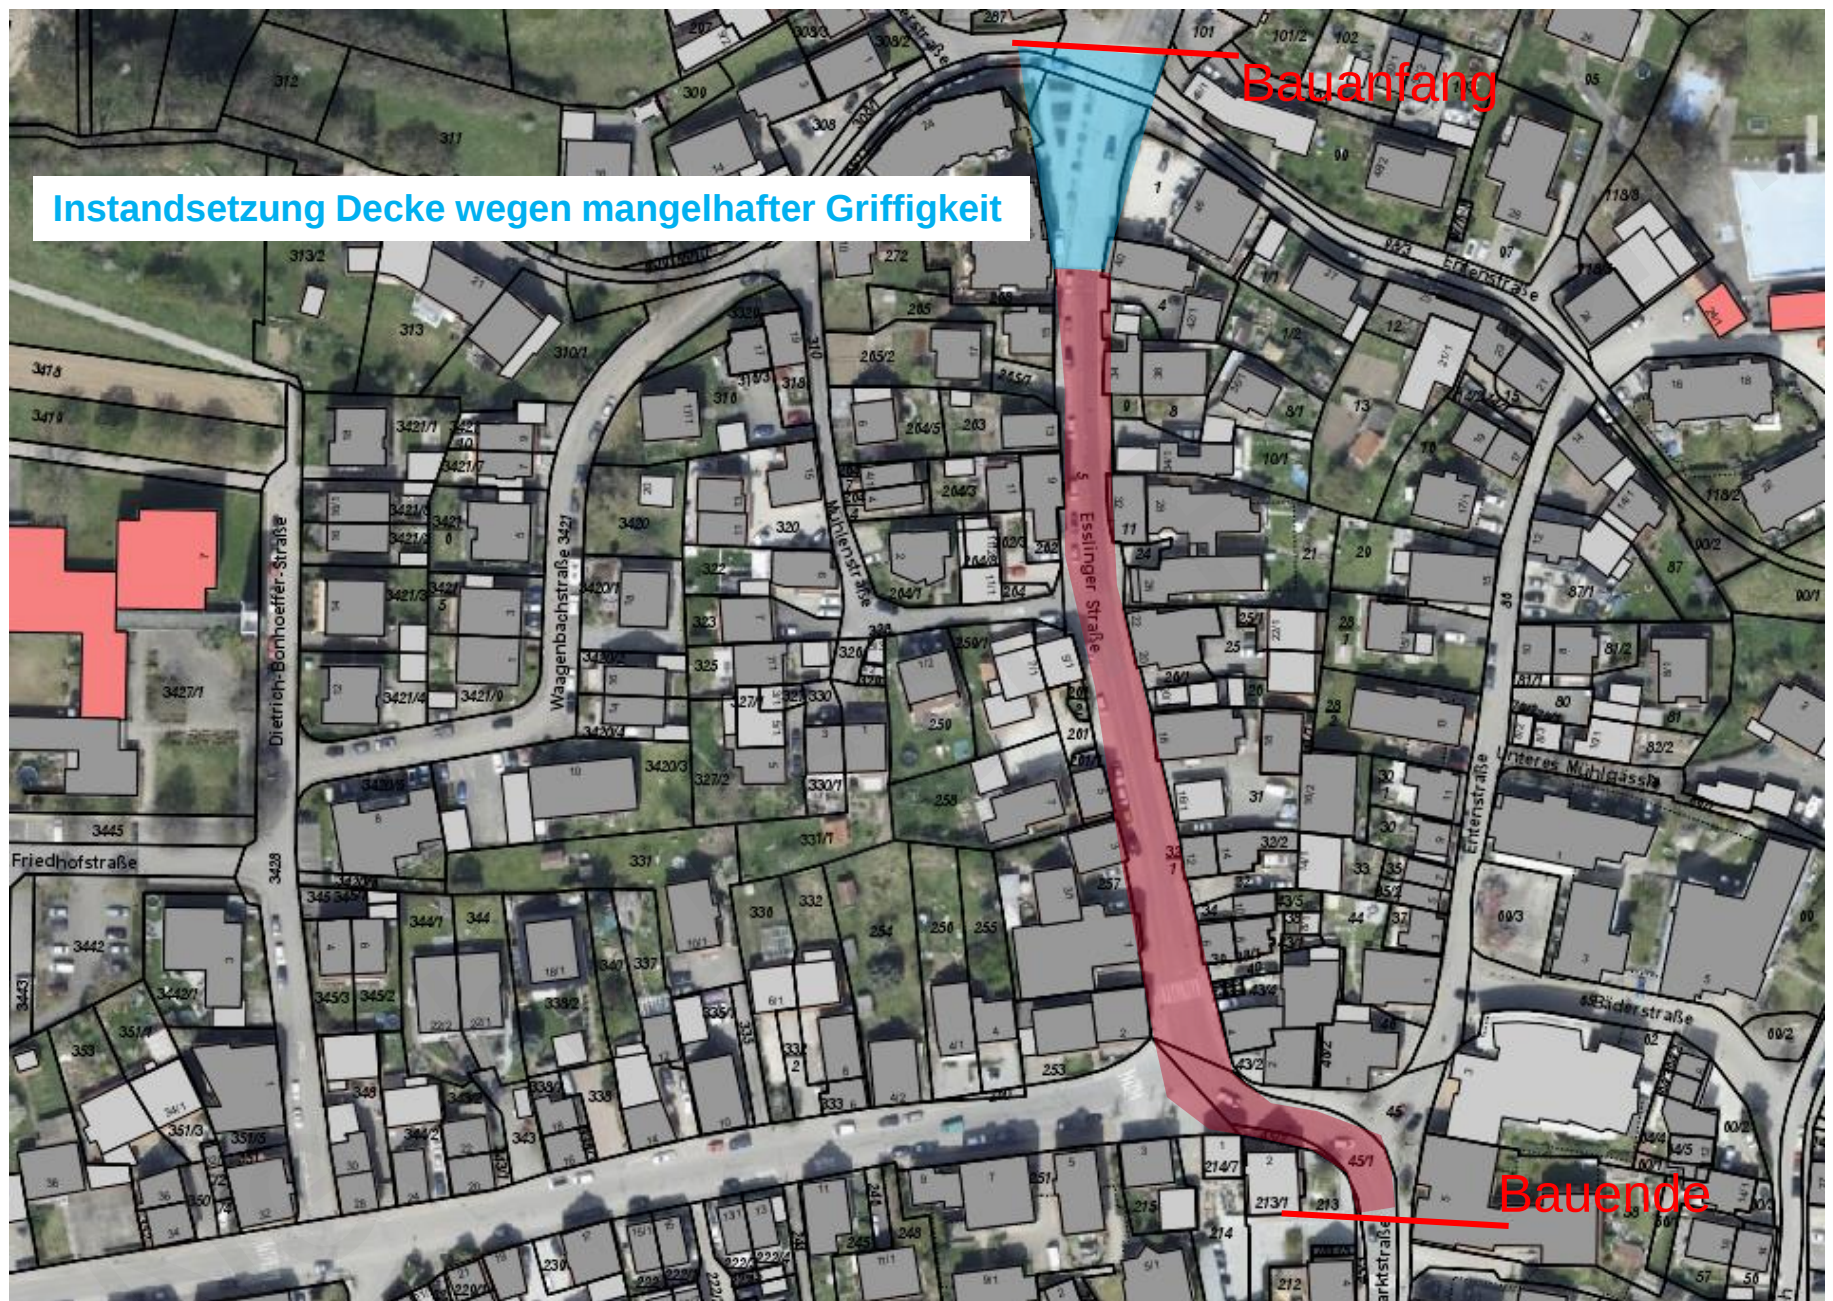


ggf. Instandsetzung Pflaster Schlossplatz

Bauanfang

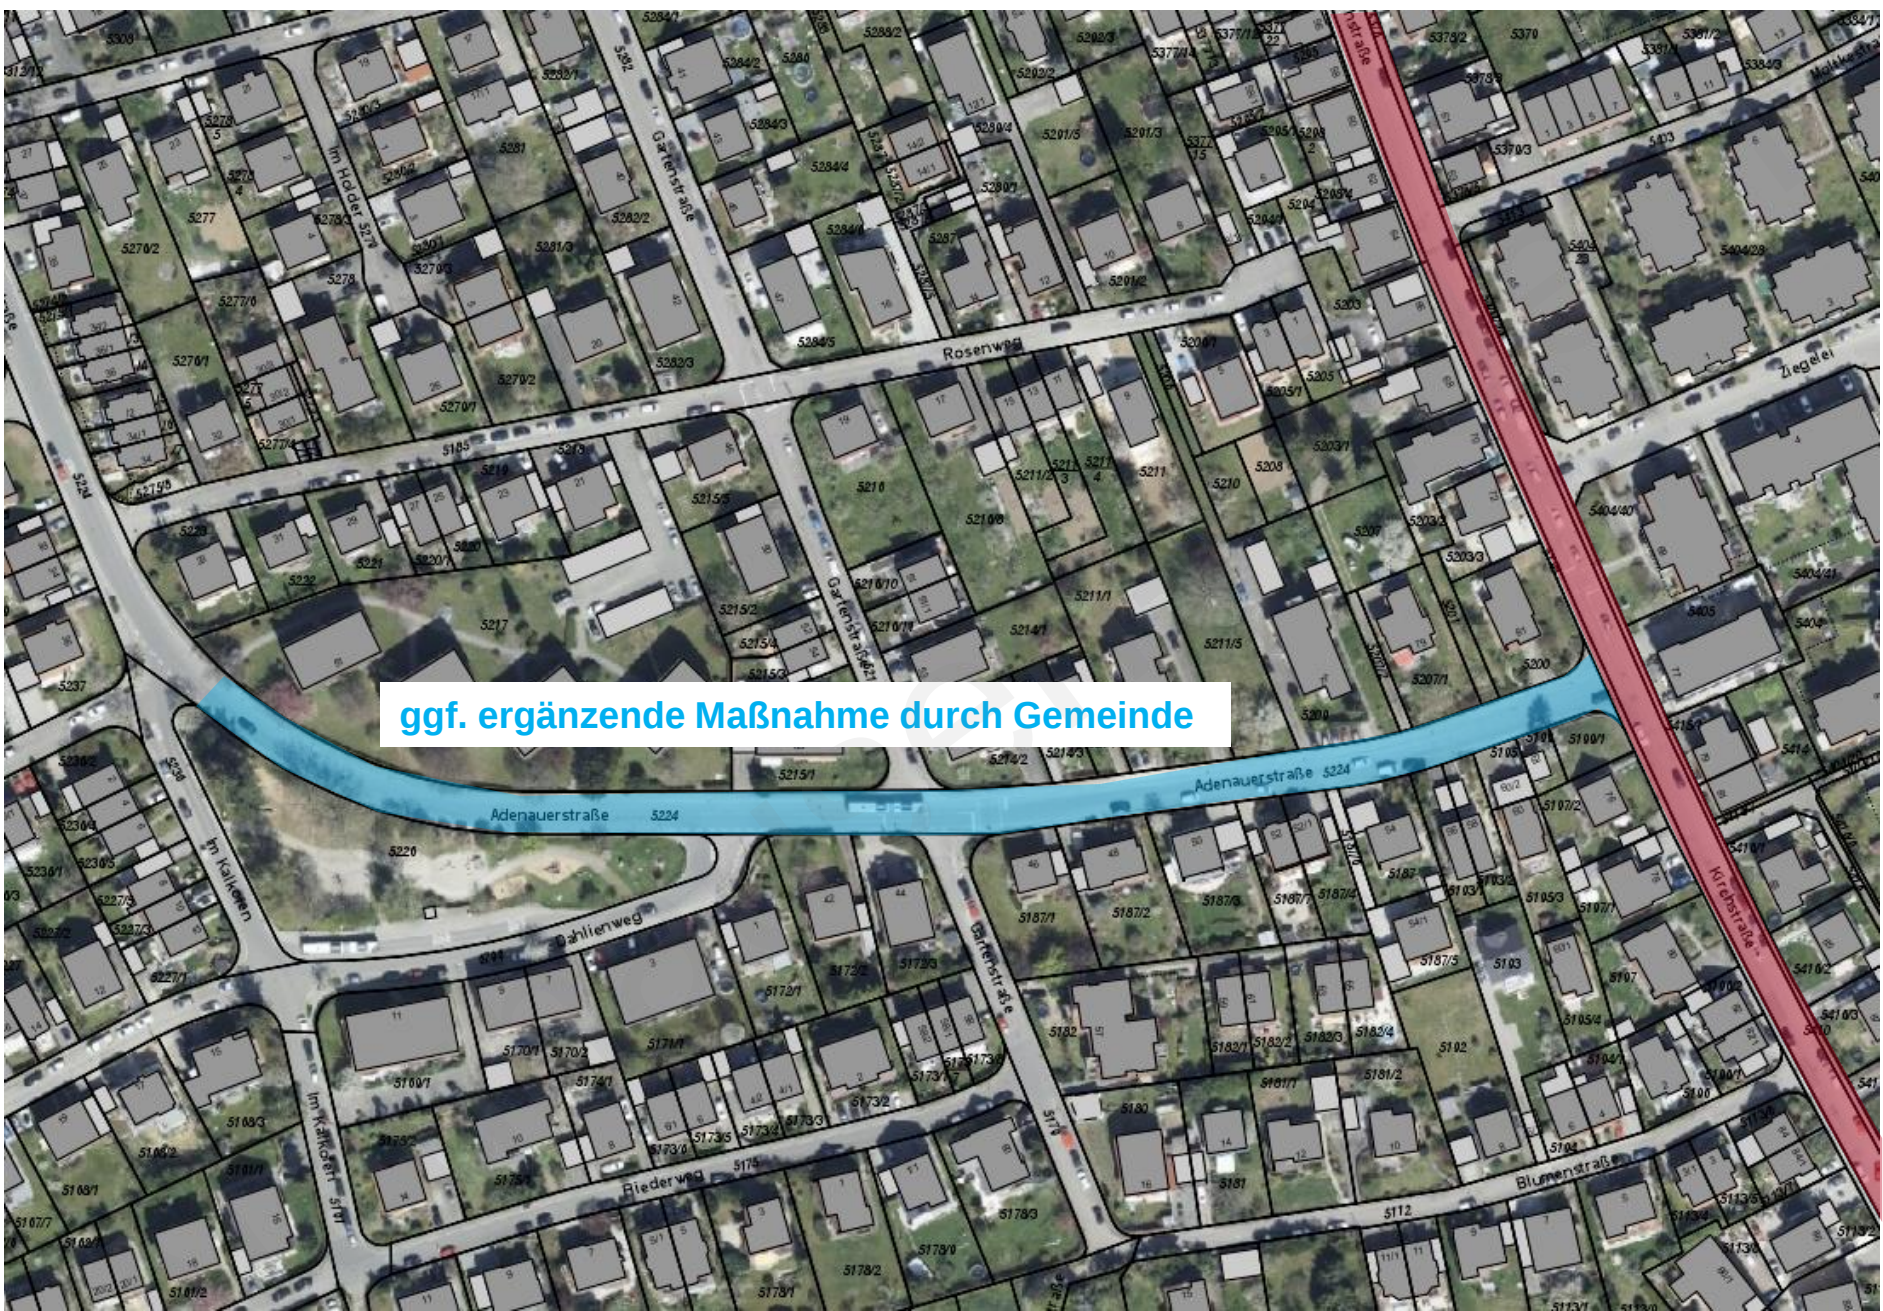

ggf. ergänzende Maßnahme durch Gemeinde

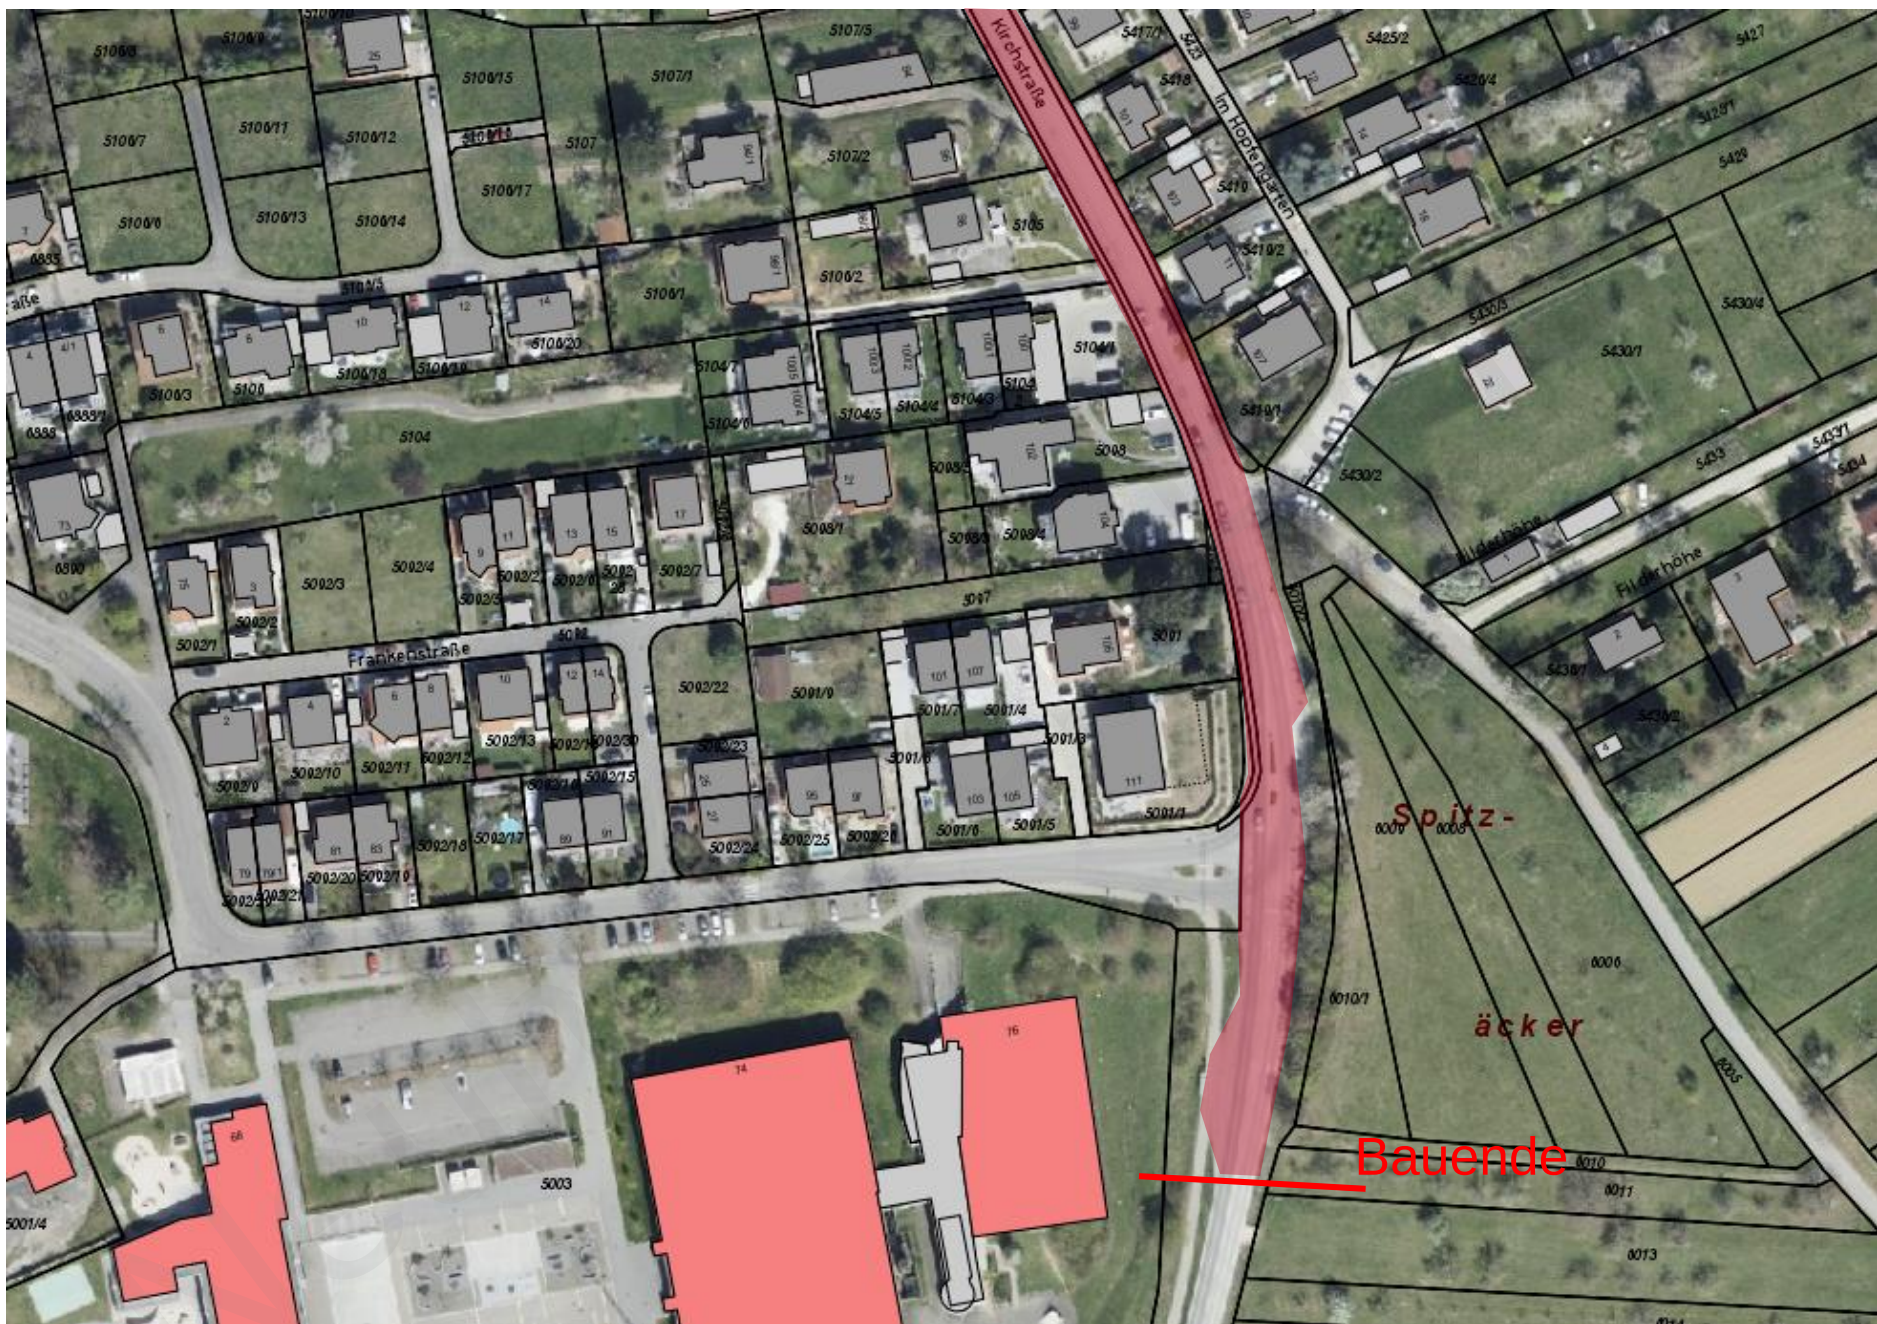


Zustand Verkehrsflächen



Neuhausen

auf den Fildern

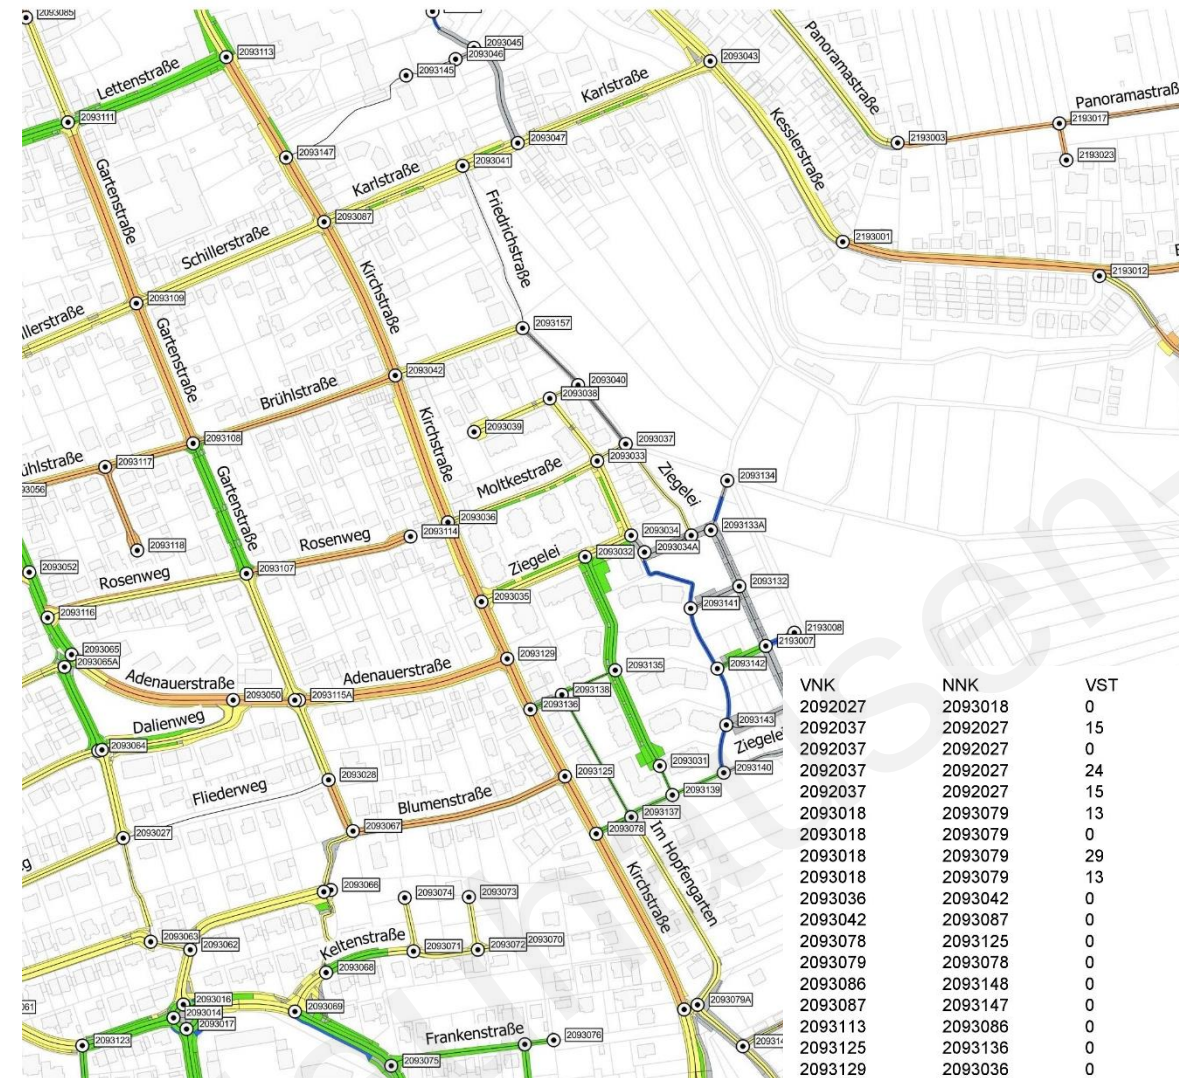


VNK	NNK	VST	BST	STRASSENNA	ART_TEXT	GW
2092027	2093018	0	163	Kirchstraße	Fahrbahn	2,81
2092037	2092027	15	24	Kirchstraße	Fahrbahn	2,66
2092037	2092027	0	15	Kirchstraße	Fahrbahn	2,66
2092037	2092027	24	229	Kirchstraße	Fahrbahn	2,81
2092037	2092027	15	24	Kirchstraße	Fahrbahn	2,66
2093018	2093079	13	29	Kirchstraße	Fahrbahn	2,98
2093018	2093079	0	13	Kirchstraße	Fahrbahn	3,15
2093018	2093079	29	78	Kirchstraße	Fahrbahn	3,4
2093018	2093079	13	29	Kirchstraße	Fahrbahn	3,16
2093036	2093042	0	121	Kirchstraße	Fahrbahn	3,6
2093042	2093087	0	131	Kirchstraße	Fahrbahn	3,62
2093078	2093125	0	51	Kirchstraße	Fahrbahn	3,63
2093079	2093078	0	152	Kirchstraße	Fahrbahn	3,63
2093086	2093148	0	23	Kirchstraße	Fahrbahn	3,08
2093087	2093147	0	58	Kirchstraße	Fahrbahn	3,6
2093113	2093086	0	69	Kirchstraße	Fahrbahn	3,37
2093125	2093136	0	58	Kirchstraße	Fahrbahn	3,62
2093129	2093036	0	115	Kirchstraße	Fahrbahn	3,6
2093136	2093129	0	43	Kirchstraße	Fahrbahn	3,6
2093147	2093113	0	90	Kirchstraße	Fahrbahn	3,6
2093148	2093081	0	43	Kirchstraße	Fahrbahn	2
2093086	2093148	23	31	Kirchstraße	Fahrbahn	2,7

Zustand Kanalisation

Neuhausen

auf den Fildern

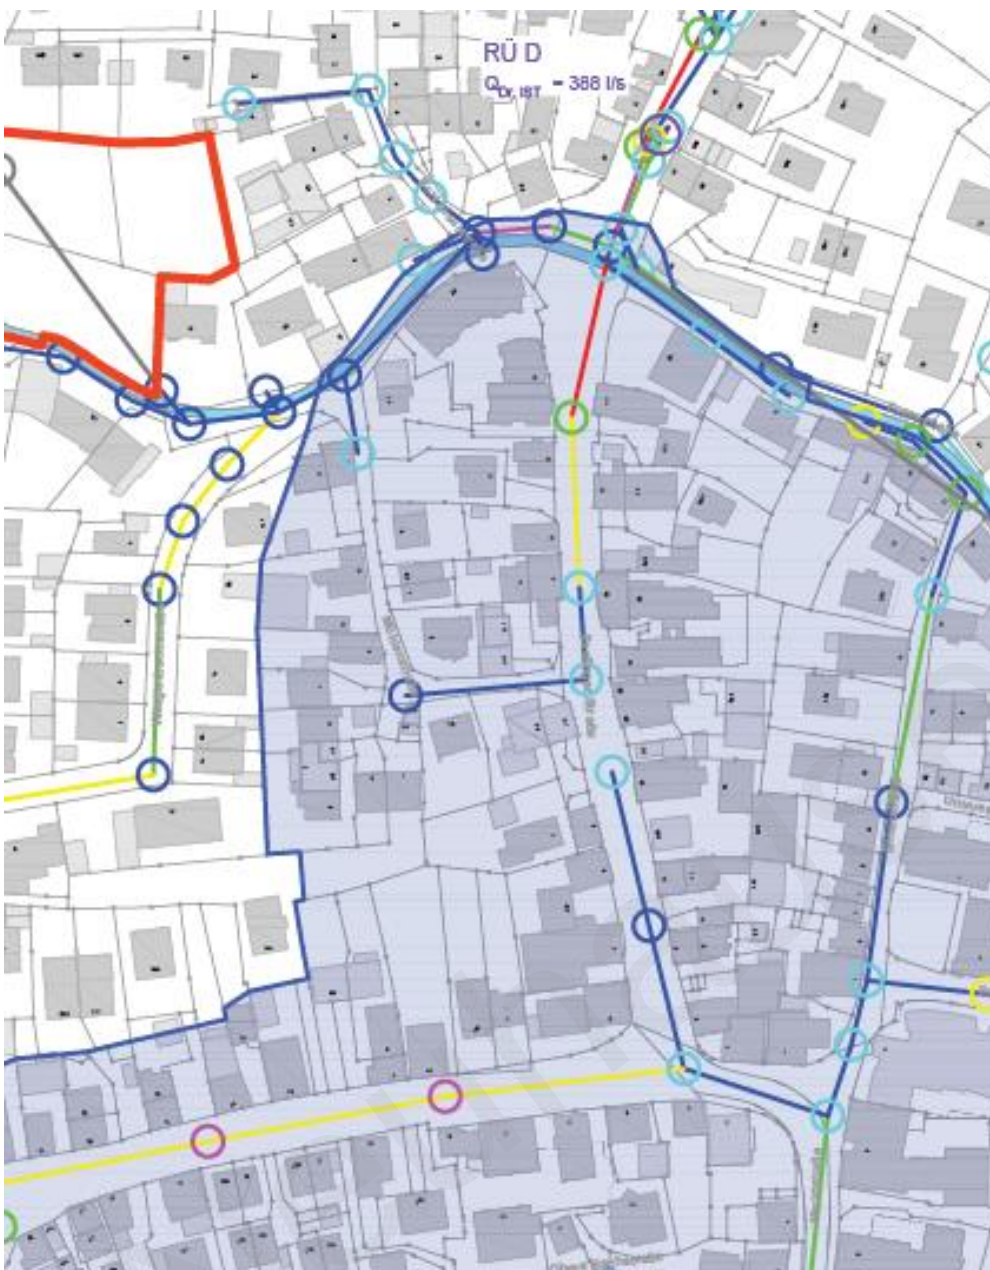

LEGENDE:

- Einzugsgebietsgrenze
- - - Neubaugebiete
- Berechnungsgrenze Ortskern / Gewerbegebiet
- RÜB Regenüberlaufbecken
- RÜ Regenüberlauf
- RRB Regenrückhaltebecken

Modellregen $T_n = 3$ Jahre (Prognose)


Auslastung in der Haltung Q_{max} / Q_{vol}

- > 200%
- 150 - 200%
- 110 - 150%
- 100 - 110%
- 90 - 100%
- 0 - 90%
- fiktive Haltung

Wasserspiegellage unter GOK

- Überstau
- 0.00 - 0.50 m
- 0.50 - 1.00 m
- 1.00 - 1.50 m
- 1.50 - 2.50 m
- > 2.50 m
- fiktiver Schacht

Auszug AKP – Prognose 3J

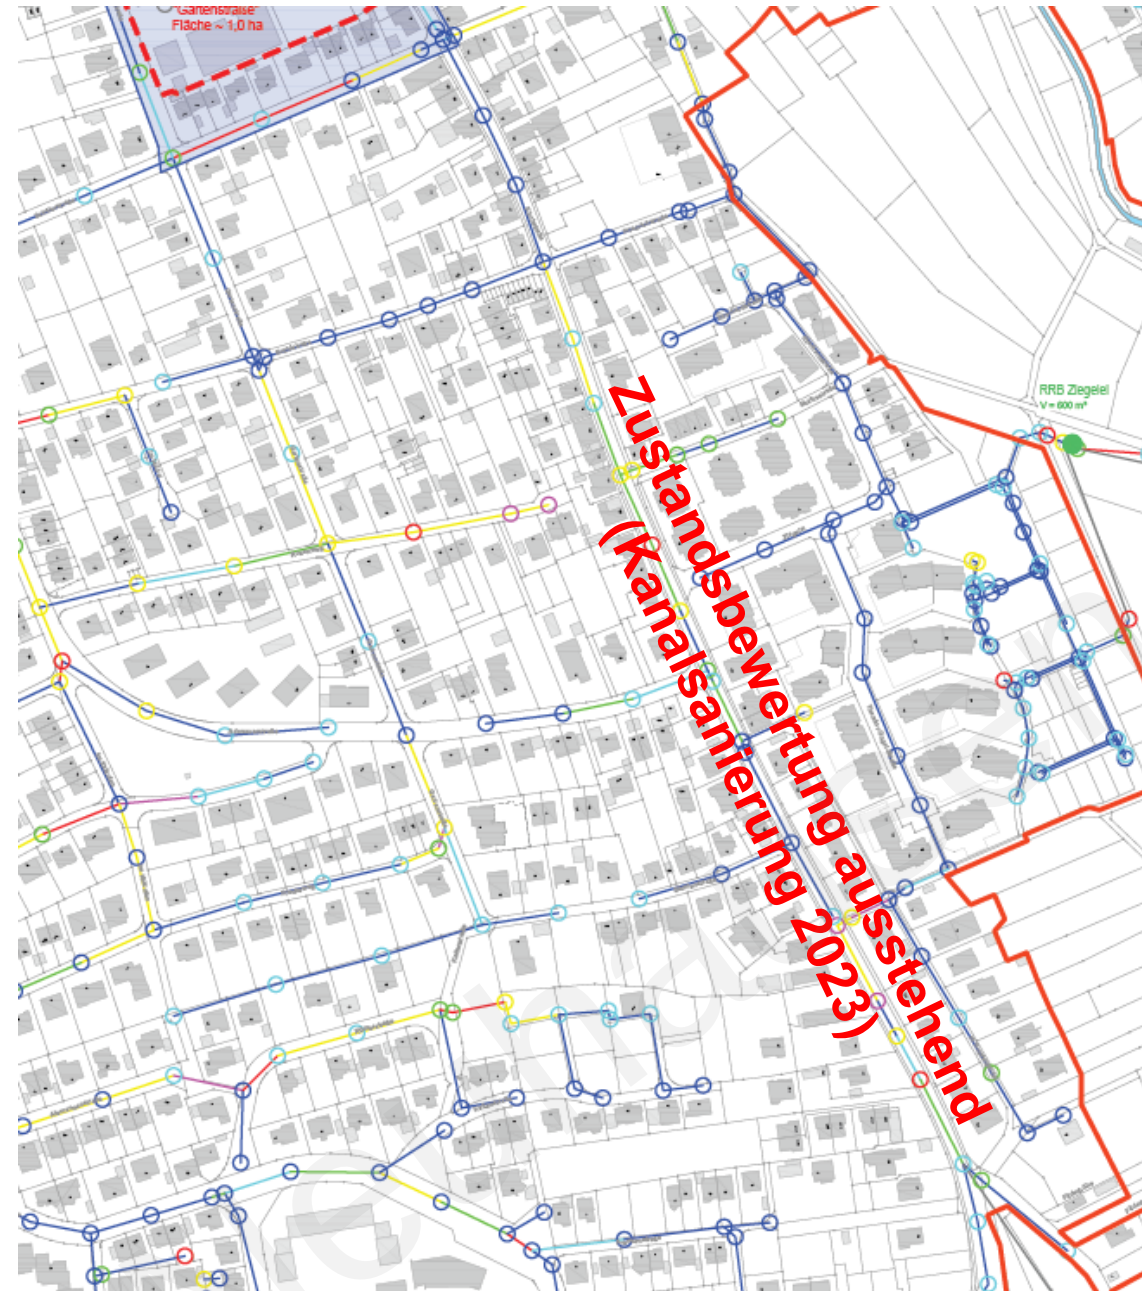

LEGENDE:

- Einzugsgebietsgrenze
- - - Neubaugebiete
- Berechnungsgrenze Ortskern / Gewerbegebiet
- RÜB Regenüberlaufbecken
- RÜ Regenüberlauf
- RRB Regenrückhaltebecken

Modellregen $T_n = 3$ Jahre (Prognose)

Auslastung in der Haltung Q_{max} / Q_{vol}

- > 200%
- 150 - 200%
- 110 - 150%
- 100 - 110%
- 90 - 100%
- 0 - 90%
- fiktive Haltung

Wasserspiegellage unter GOK

- Überstau
- 0.00 - 0.50 m
- 0.50 - 1.00 m
- 1.00 - 1.50 m
- 1.50 - 2.50 m
- > 2.50 m
- fiktiver Schacht

Auszug AKP – Prognose 3J

Zustand Trinkwasserleitung

- Trinkwasserleitung bereits größtenteils erneuert
- Gasleitung (Netze BW) bereits größtenteils erneuert




Neuhausen

auf den Fildern




- Trinkwasserleitung Altzustand
- Gasleitung Altzustand

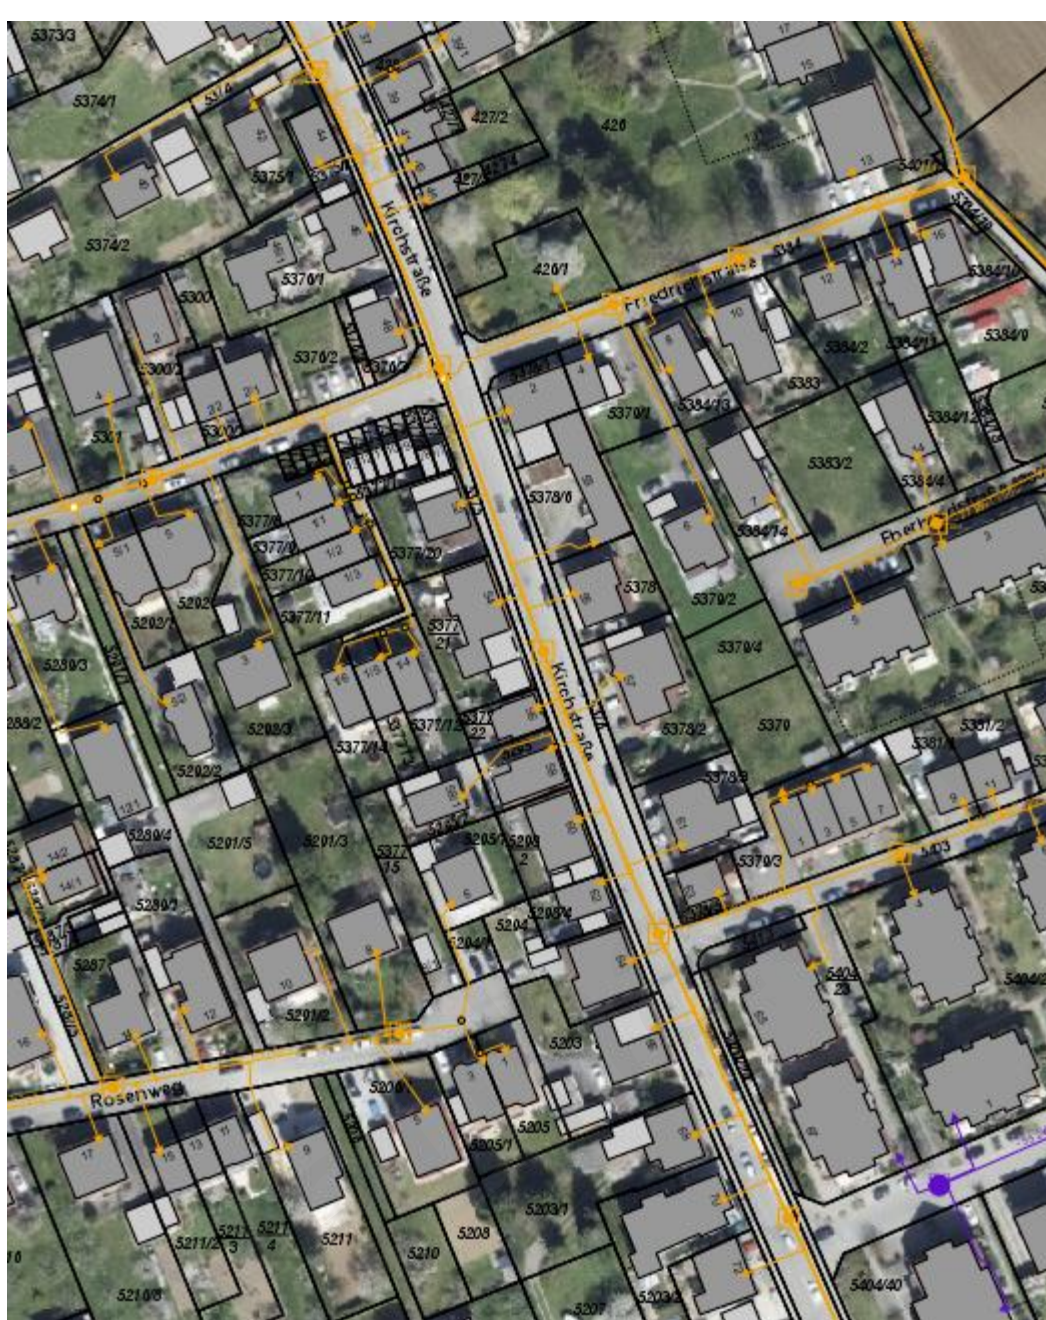

- Trinkwasserleitung Altzustand
- Gasleitung Altzustand

- Trinkwasserleitung Altzustand
- Gasleitung Altzustand

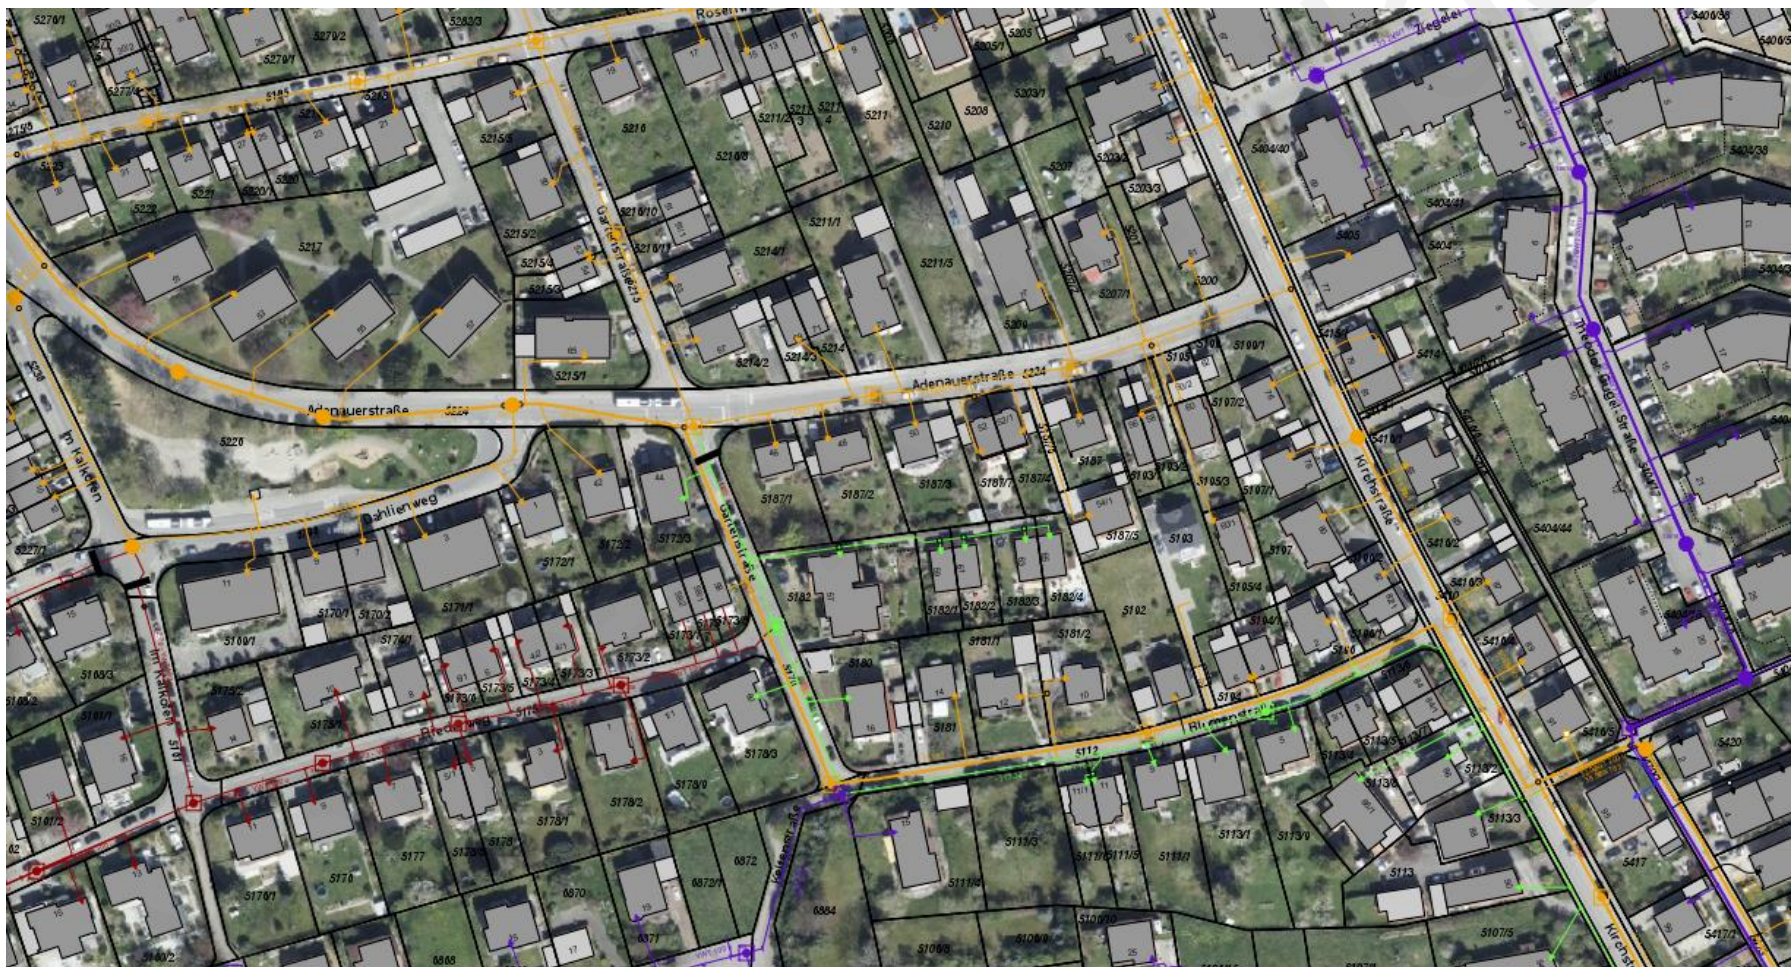



- Trinkwasserleitung Altzustand
- Gasleitung Altzustand



Weiteres Vorgehen und Zeitplan

- **Beschluss und Unterzeichnung der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung des Landes (zeitnah)**
- **Beauftragung Verkehrsgutachten in 2023 bezüglich Schwerlaststrecke**
- **Zustandsbewertung Kanalisation in 2023**
- **Beauftragung städtebaulicher Untersuchungen (Abhängig vom Ergebnis des Verkehrsgutachtens) in 2023**
- **Beauftragung Planungsleistung Objektplanung noch in 2023 (ggf. VGV Verfahren EU)**
- **Planung, Genehmigung und Ausschreibung in 2024**
- **Baubeschluss voraussichtlich Mitte 2024**
- **Baubeginn Anfang 2025 – voraussichtliche Bauzeit 2 Jahre (in Abschnitten)**

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit